

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

24.815

Date du contrôle:

17/05/2023

Lieu du contrôle:

Namur 5000

Agent-visiteur:

David Kabayiza

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 22/05/2023 11:23:18

Prochaine visite avant le:

17/05/2048

Testeur d'installation:

TI-024/5605012

### Données générales

Adresse de l'installation

Namur 5000

Type de locaux

Appartement

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Namur 5000

Installateur

NV elec

BE0775581613

### Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

34497055

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X16

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

50 A 2P

### Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schéma

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

$\Delta I_n$

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre ( $\Omega$ )

15

Isolement ( $M\Omega$ )

50Mohm

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Signature de l'agent-visiteur

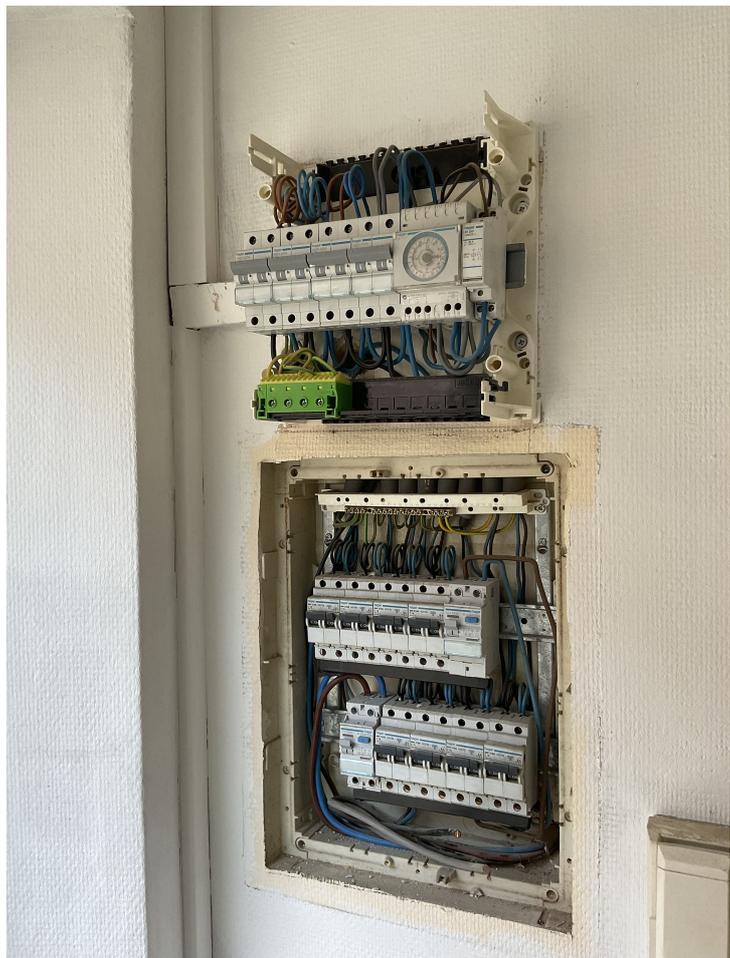


Tableau 1

### Liste des remarques

Libellé	Référence
Pas d'infractions	RDE1
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6