

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1  
1170 Bruxelles  
Belgique

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:  
8.855

Date du contrôle:  
01/04/2022

Lieu du contrôle:

Bouge 5004

Agent-visiteur:

Toni Arnould

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

01/04/2022 23:54:39

### Données générales

Adresse de l'installation

Bouge 5004

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Bouge 5004

Installateur

### Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

5209718-2006

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

25 A 3P

### Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir plan en annexe

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Boucle

Résistance de terre ( $\Omega$ )

9

Isolement ( $M\Omega$ )

> 0,5 MOhms

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Structure de l'installation

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 bte 1

1170 Bruxelles

Belgique

Signature de l'agent-visiteur



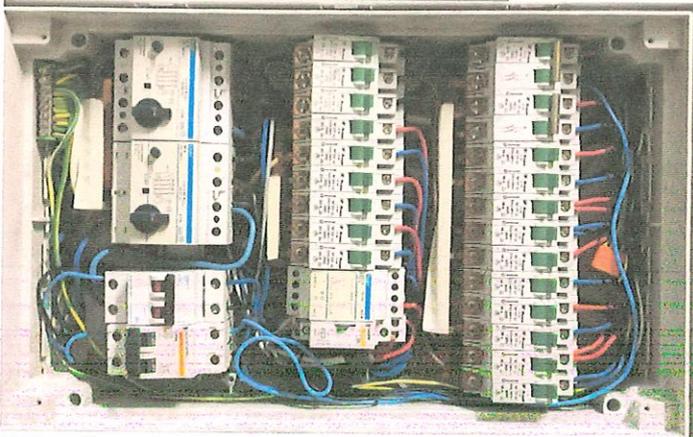


Tableau 1

Liste des remarques












Libellé

Référence

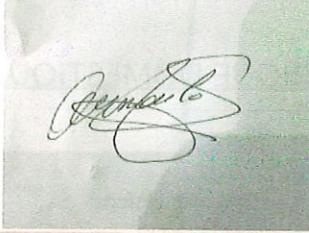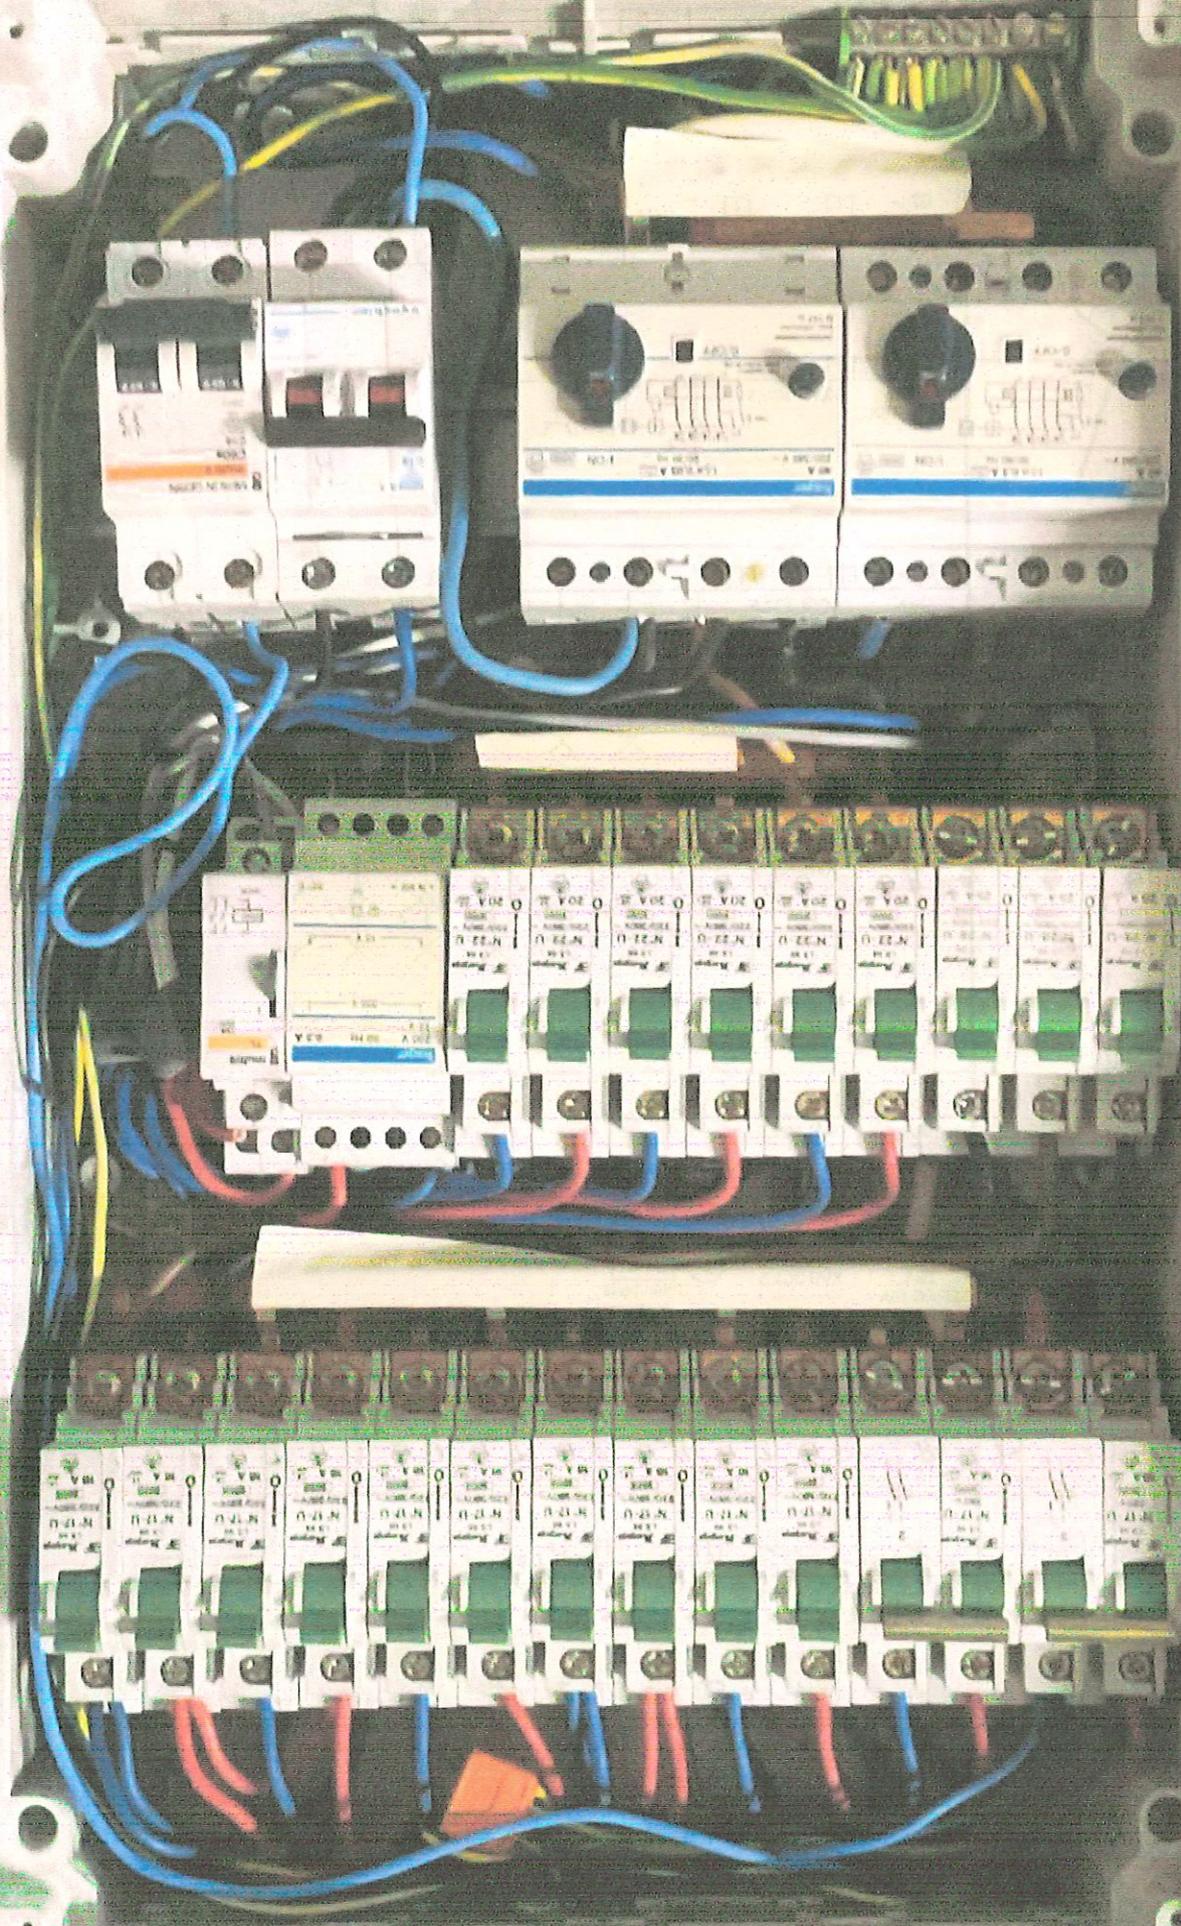



**Atlas Contrôle**  
 0217269404  
 www.atlascontrôle.be

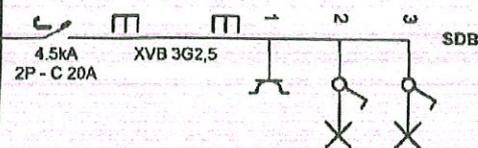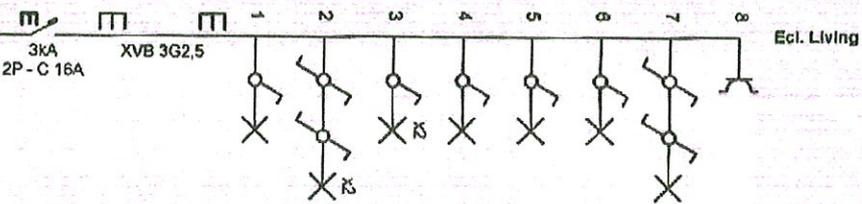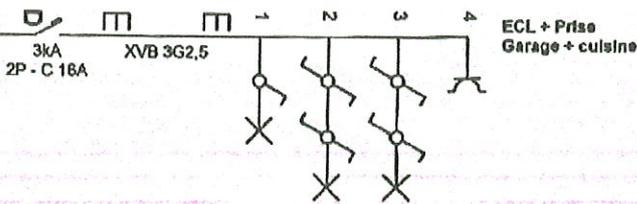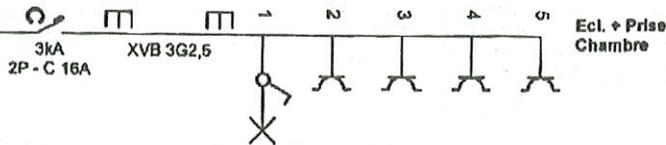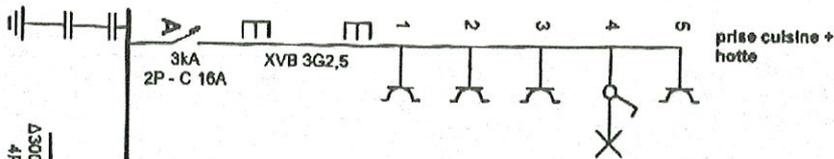

Adresse de l'installation électrique

5004 Bouge  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur

Brind Maxime  
 chepsson 14  
 5020 Malonne  
 Tél.: - GSM: 0498/93.30.48  
 Fax: -  
 e-mail: max.electmax@hotmail.com  
 0734599608

P. 1/5  
 Schéma unifilaire


3 x 230V ~ 50Hz

25A  
 3x10x15

Schéma dessiné par:



Atlas Control  
02726 6404  
www.atlascontrol.be

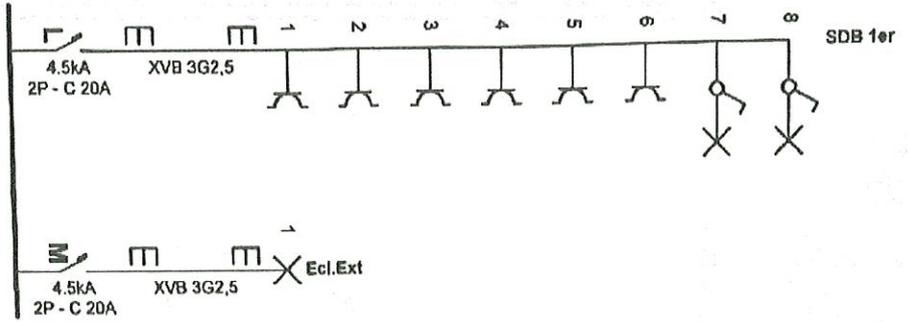

Adresse de l'installation électrique


5019 bouge  
Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur

Erhard Maxime  
chepron 14  
5020 Malonne  
Tél.: - GSM: 0499/93.30.48  
Fax: -  
e-mail: max.electrmax@hotmail.com  
0734599608

p. 2/5  
Schéma unifilaire  
2 x 230V ~ 50-Hz

Schéma dessiné par:

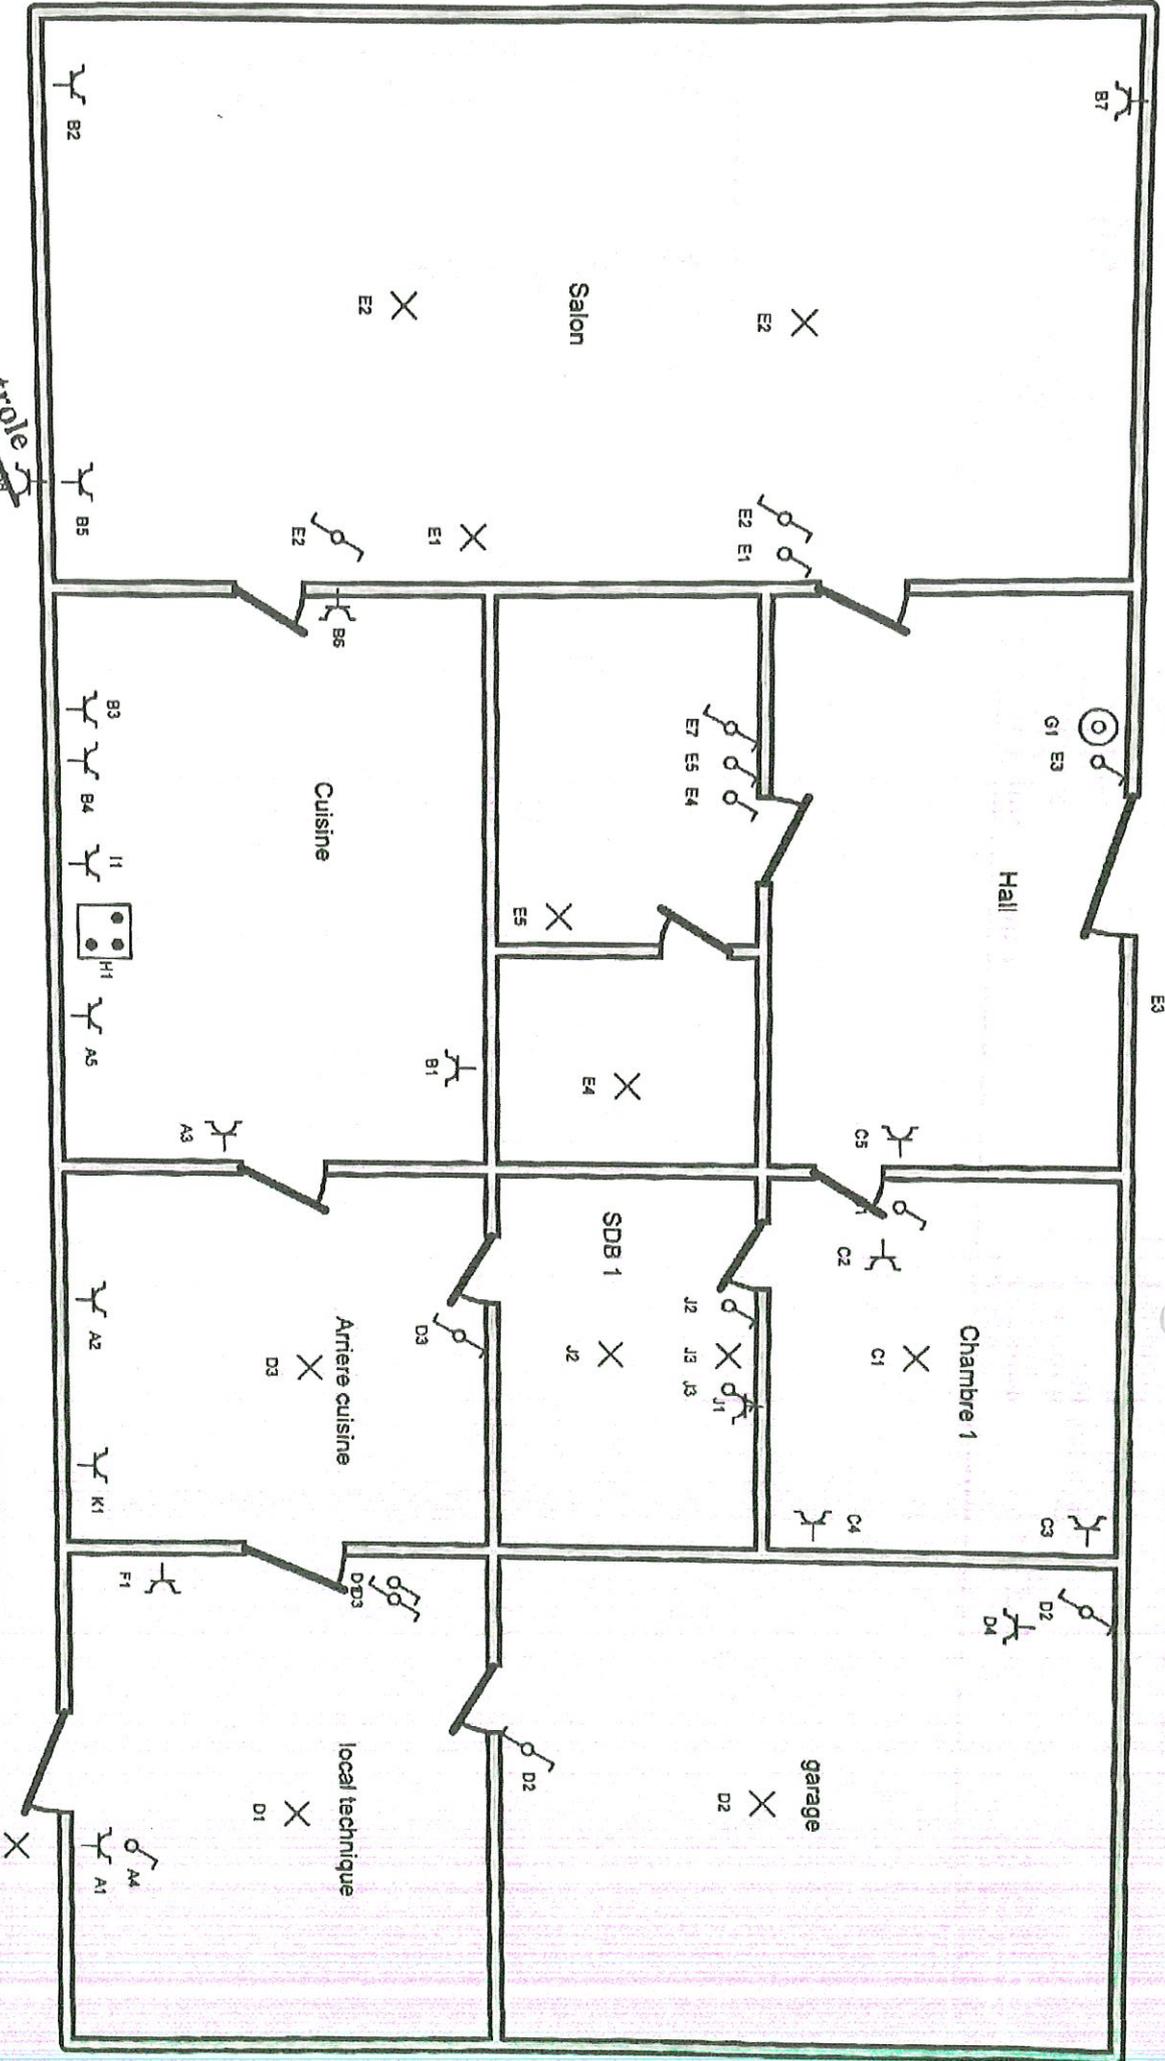


**Atlas Control**  
 0217 26 84 04  
[www.atlascontrol.be](http://www.atlascontrol.be)

**Adresse de l'installation électrique**

5004 Bouge  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

**Installateur**

Etienne Maxime  
 chepson 14  
 5020 Malonne  
 Tél.: - GSM: 049893.30.48  
 Fax: -  
 e-mail: max.electmax@hotmail.com  
 0734599608


*EM*

P. 3/5  
 Schéma de position  
 2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:



Atlas Control  
021728 04 04  
www.atlascontrol.be

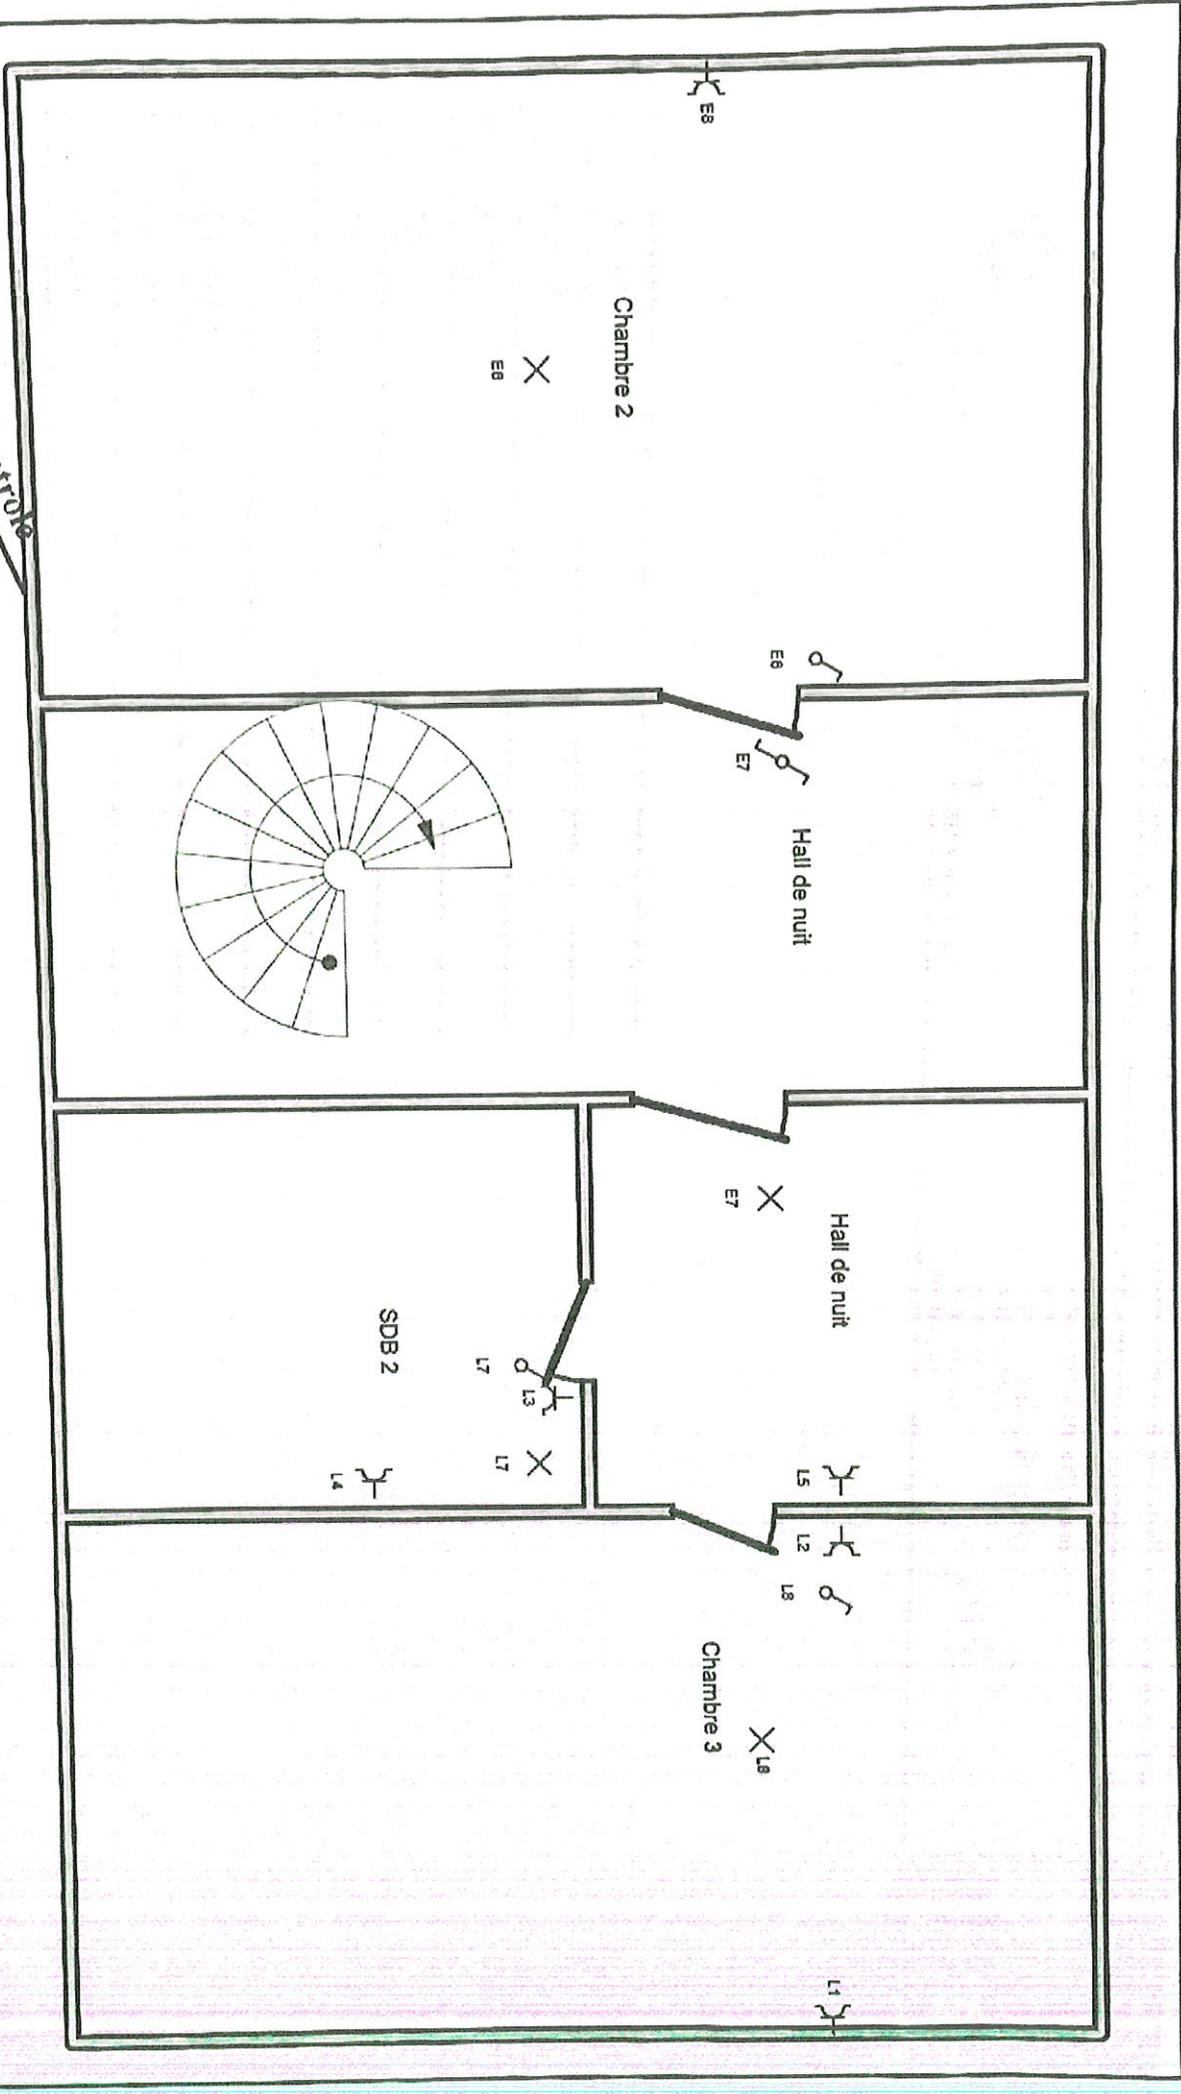

Arrivage de l'installation électrique

5004 Bouge  
Tél.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

Installateur

Briard Maxime  
chepezon 14  
5020 Malonne  
Tél.: - GSM: 04989/93.30.48  
Fax: -  
e-mail: max.elecmx@hotmail.com  
0734599608

P. 4/5  
Schéma de position  
2 x 230V - 50Hz

Sché dessiné par:

- A: prise cuisine + hotte
- B: prise living + ecl. Ext
- C: Ecl. + Prise Chambre
- D: ECL + Prise Garage + cuisine
- E: Ecl. Living
- F: Chaudière
- G: Ecl. ext BP
- H: Taque
- I: L.V
- J: SDB
- K: Mâl
- L: SDB 1er
- M: Ecl.Ext



**Atlas Controle**  
 02726 64 04  
 www.atlascontrole.be

Adresse de l'installation électrique

5004 Bouge  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur

Bernard Maxime  
 chepson 14  
 5020 Malonne  
 Tél.: - GSM: 0496/93.30.48  
 Fax: -  
 e-mail: max.electmax@hotmail.com  
 0734599608

p. S/S  
 Liste des circuits  
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema dessiné par: